


## UAB „Alytaus šilumos tinklai“

**(8.1.p.) Per paskutinius 3 kalendorinius metus fiksuotas vidutinis metinis galios poreikis bei metinis maksimalus galios poreikis šilumos perdavimo sistemoje:**

Alytaus rajoninė katilinė:

Galia	Metai		
	2017	2018	2019
Max. MW	85,50	82,50	80,80
Vid. MW	15,40	15,10	15,30

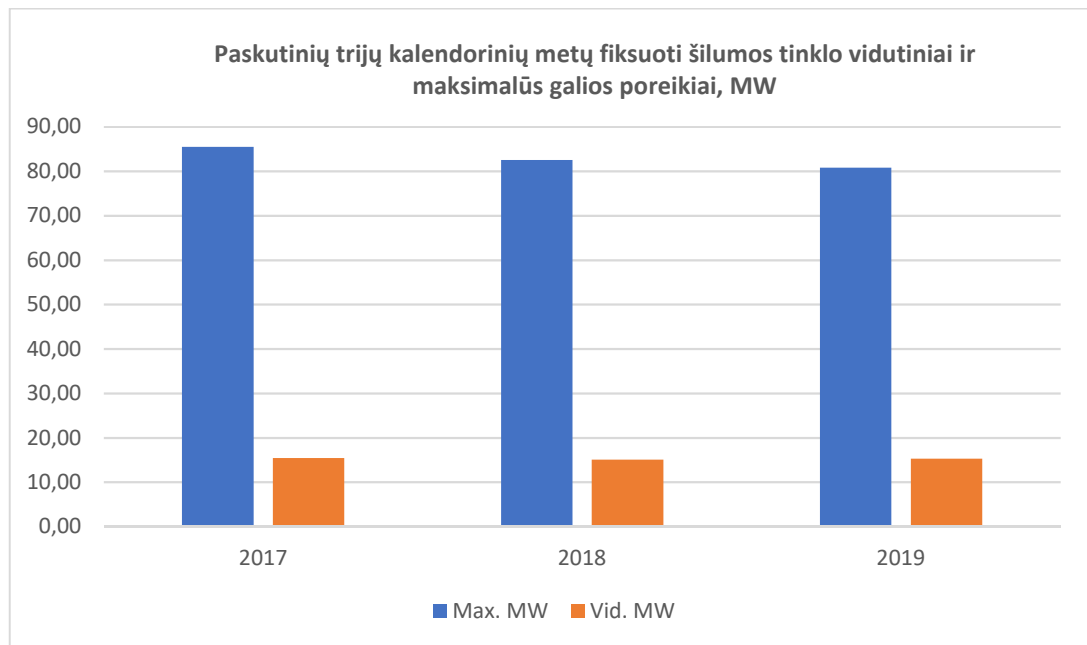

(Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015.01.19 patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 8.1 punktu.)

Alyčio katilinė:

Galia	Metai		
	2017	2018	2019
Max. MW	1,60	1,40	1,60
Vid. MW	0,34	0,35	0,35