


UAB „Alytaus šilumos tinklai“

(8.1.p.) Per paskutinius 3 kalendorinius metus fiksuotas vidutinis metinis galios poreikis bei metinis maksimalus galios poreikis šilumos perdavimo sistemoje:

Alytaus rajoninė katilinė:

Galios poreikis	Metai		
	2019	2020	2021
Max. MW	80,80	55,30	82,40
Vid. MW	24,24	23,29	27,44

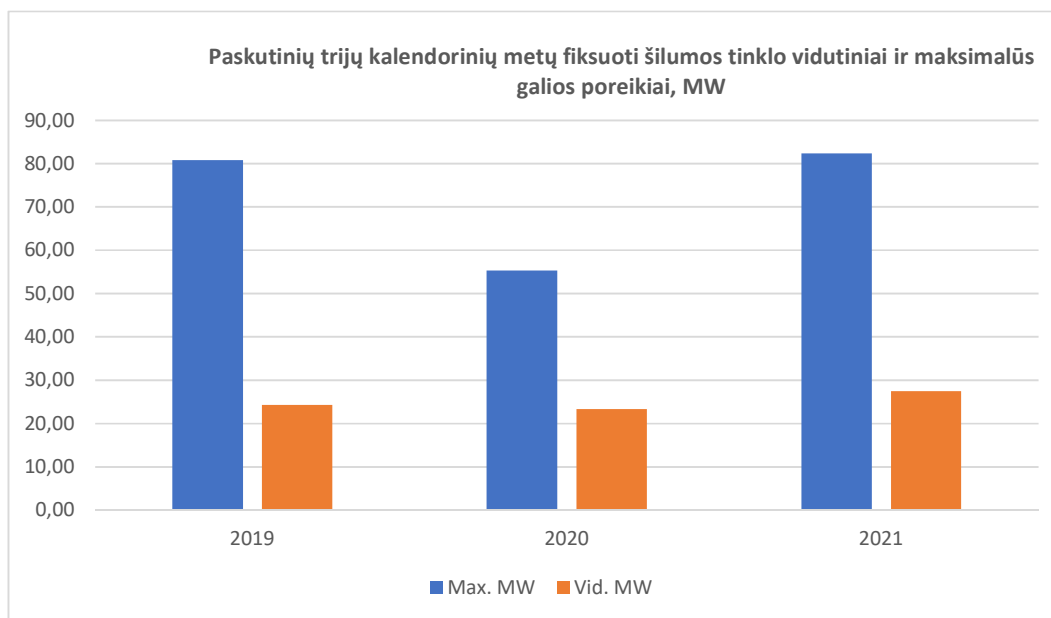

(Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015.01.19 patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 8.1 punktu.)

Alyčio katilinė:

Galios poreikis	Metai		
	2019	2020	2021
Max. MW	1,30	1,10	1,34
Vid. MW	0,34	0,31	0,35