UAB „Alytaus šilumos tinklai“

2025 m. šilumos tinklo paros vidutiniai šilumos poreikiai, MW.

(Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015.01.19 patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 9.1 punktu.)
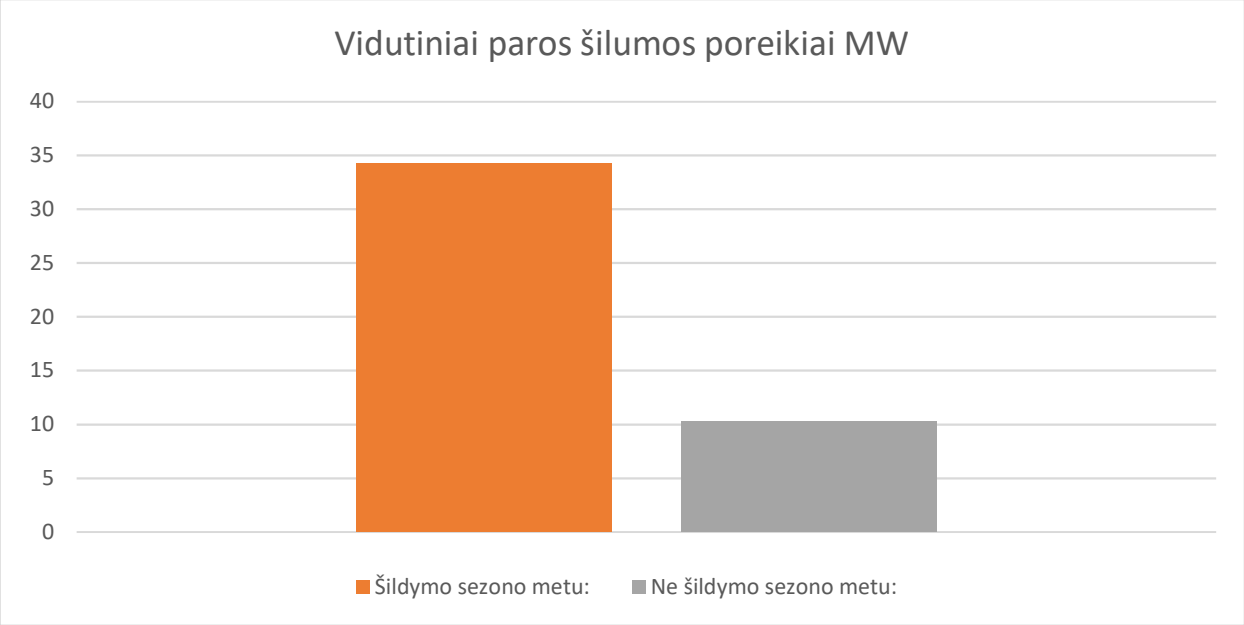
	Mato vnt.	Galia
Šildymo sezono metu:	MWh	34,252
Ne šildymo sezono metu:	MWh	10,219